

# GEB


La référence des plombiers, depuis 1860

## NETTOYANT DÉTERGENT

### G90

#### UNITÉ EXTÉRIEURE POMPE À CHALEUR

Prêt à l'emploi, sans rinçage

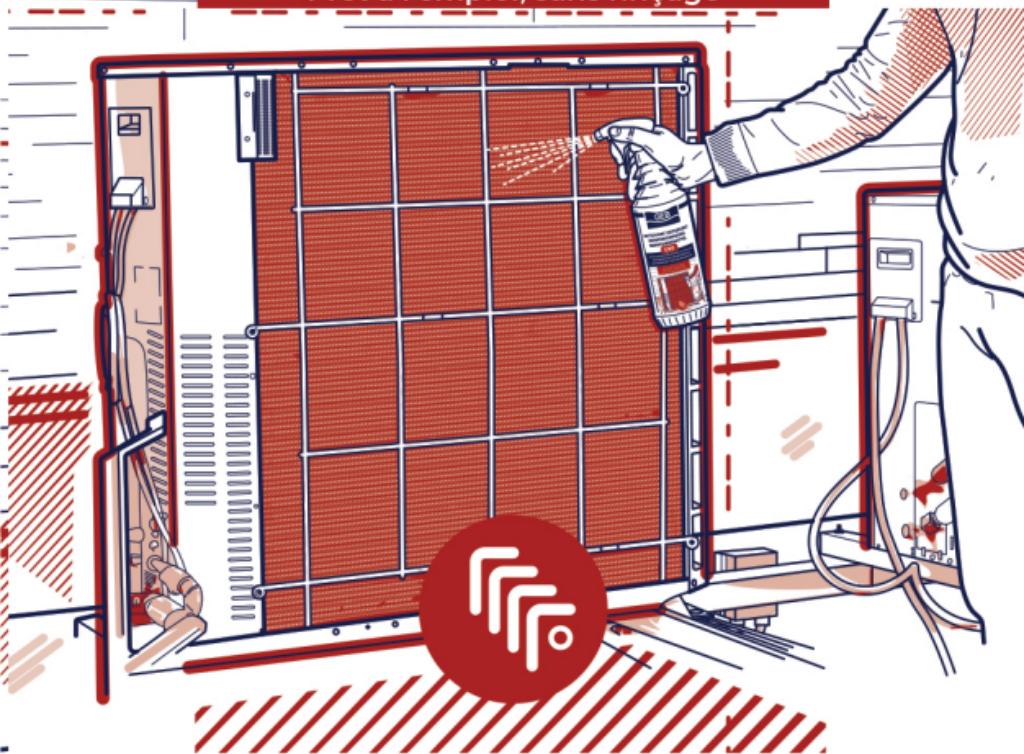

#### Mode d'emploi

Mettre l'installation à l'arrêt. Isoler les circuits électriques. Pulvériser le produit de façon homogène à 5 cm de l'échangeur thermique en commençant par la partie haute et en progressant vers le bas. Vérifier que le serpentin est entièrement recouvert de produit. Laisser agir 3 minutes. Essuyer avec un chiffon propre pour enlever la saleté éliminée. Pour les échangeurs très sales, il peut être nécessaire de renouveler l'opération.