
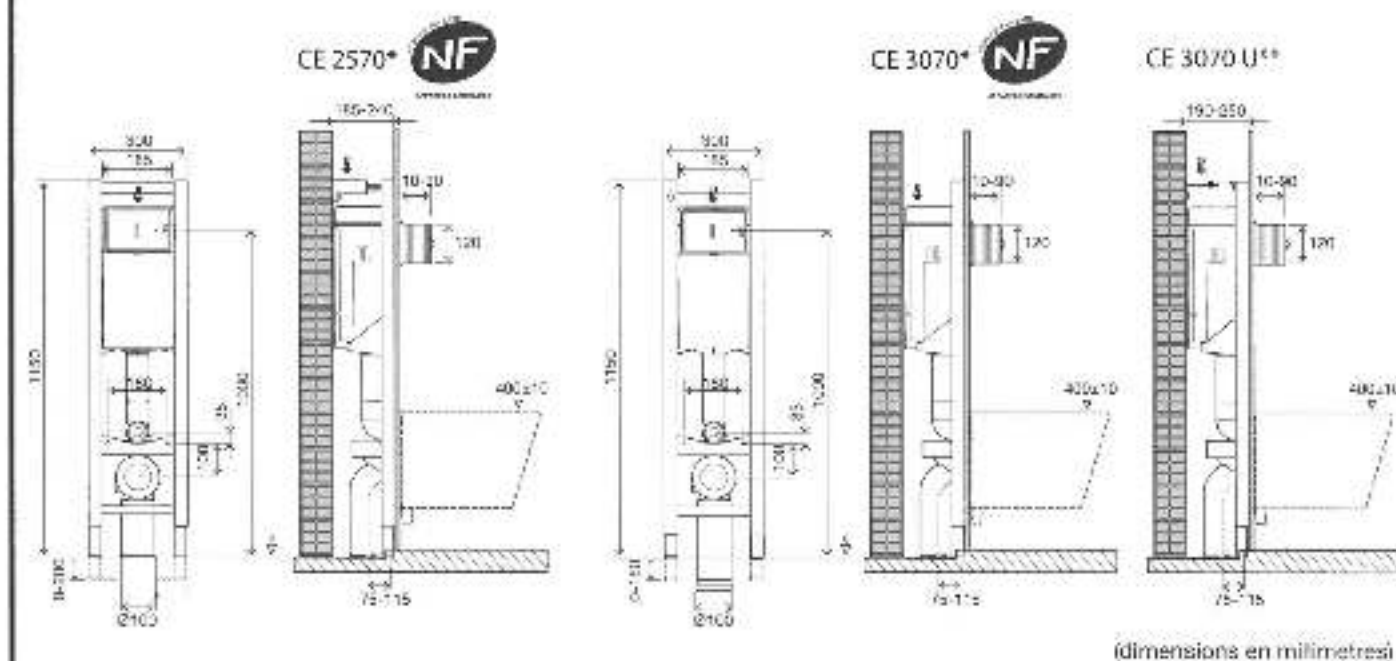


BÂTI-SUPPORTS MÉCANIQUES

CE 2570* | CE 3070* | CE 3070 U**






Notice de Montage



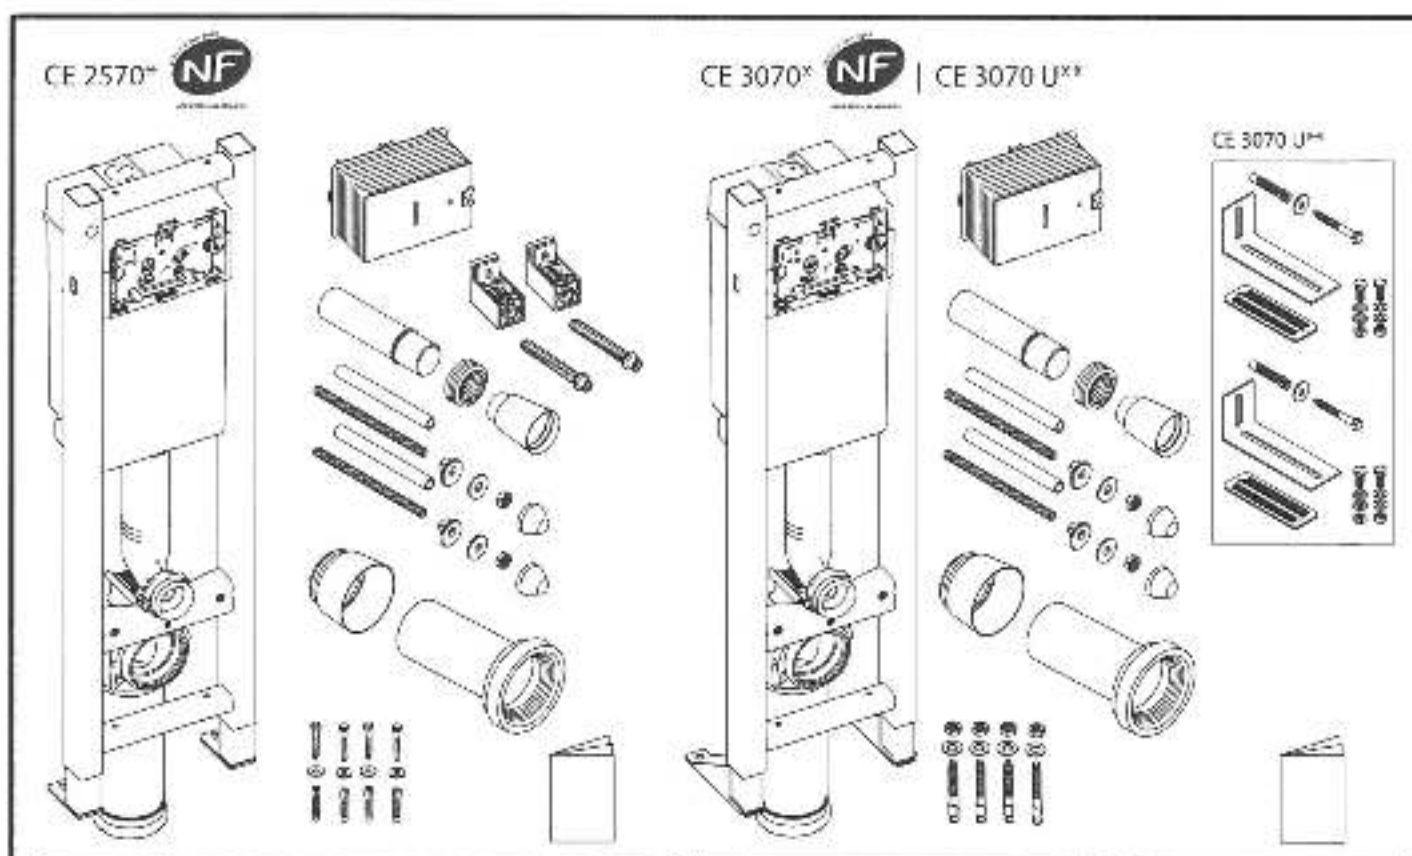




- * Bâti-support certifié NF, conformément à la norme NF D 12-206 pour une résistance à une charge de 400kg
- ** Bâti-support testé, conformément à la norme NF D 12-206 pour une résistance à une charge de 400kg





REGIPLAST

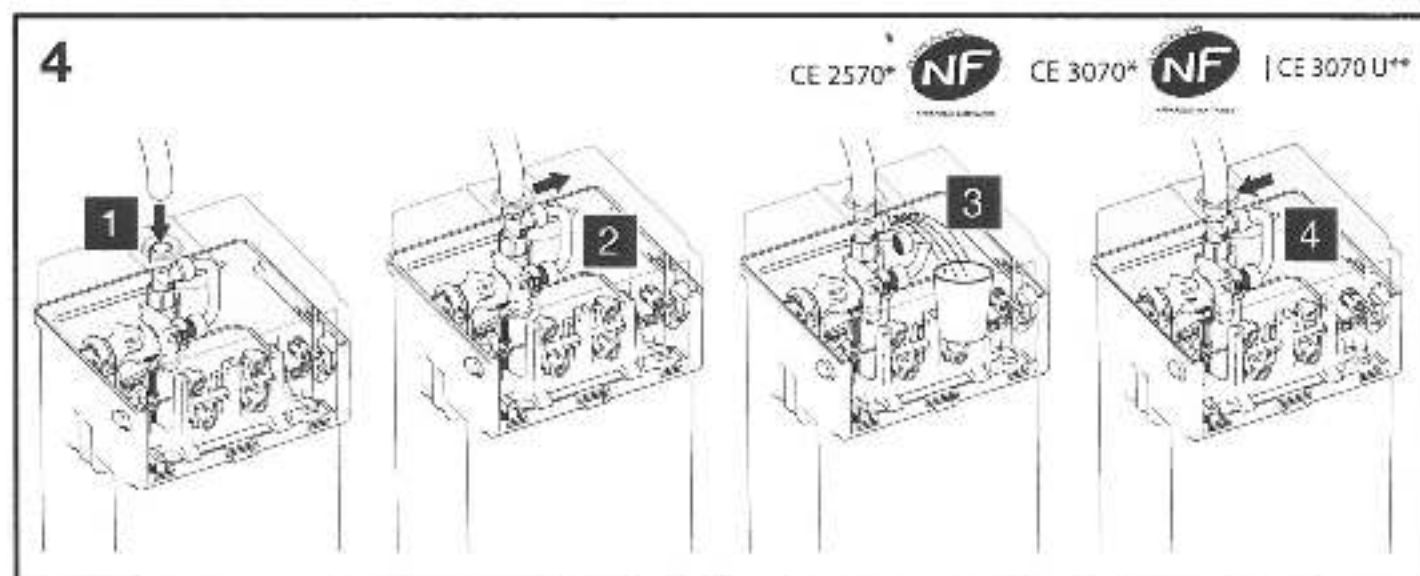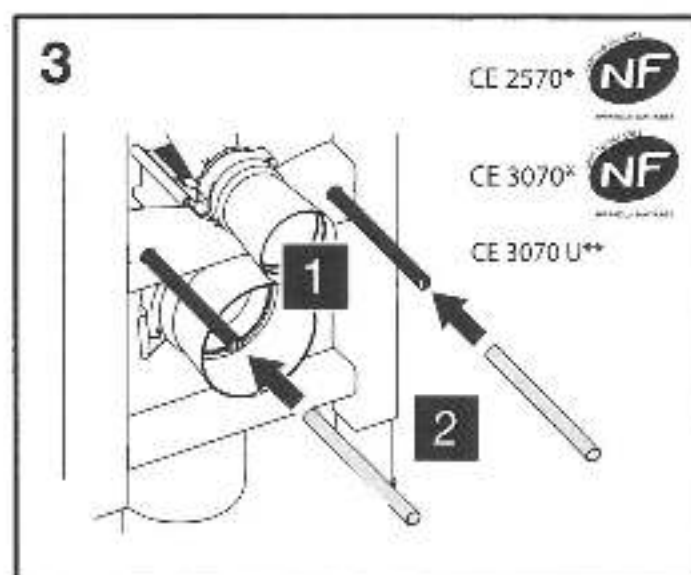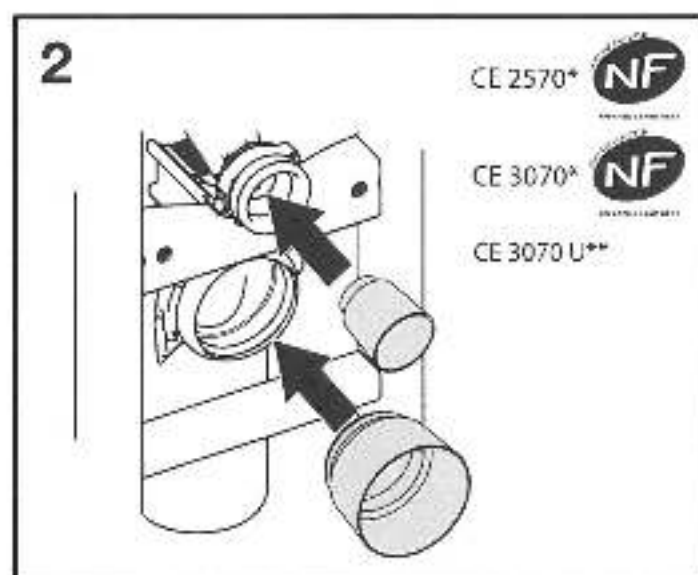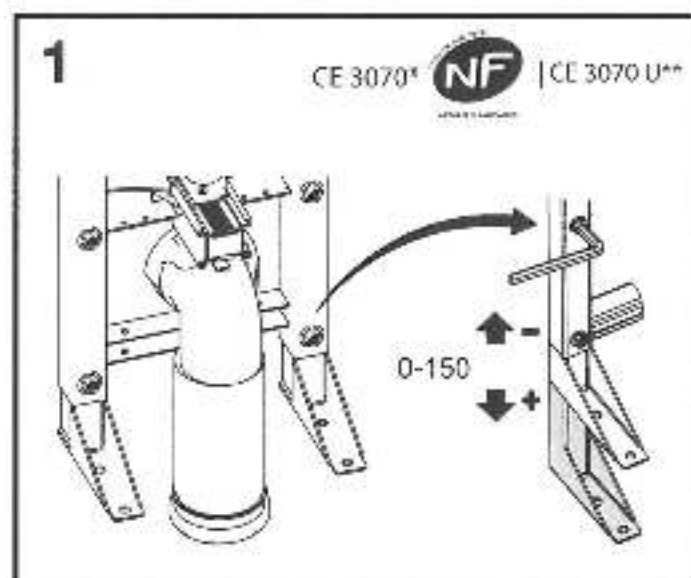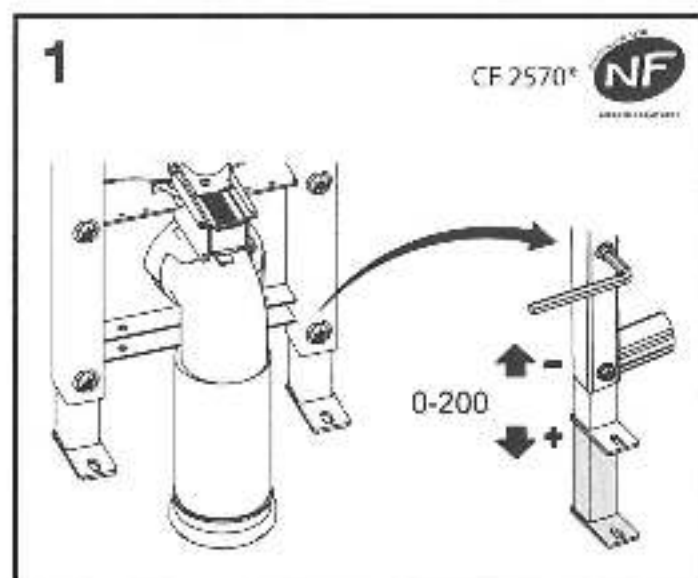

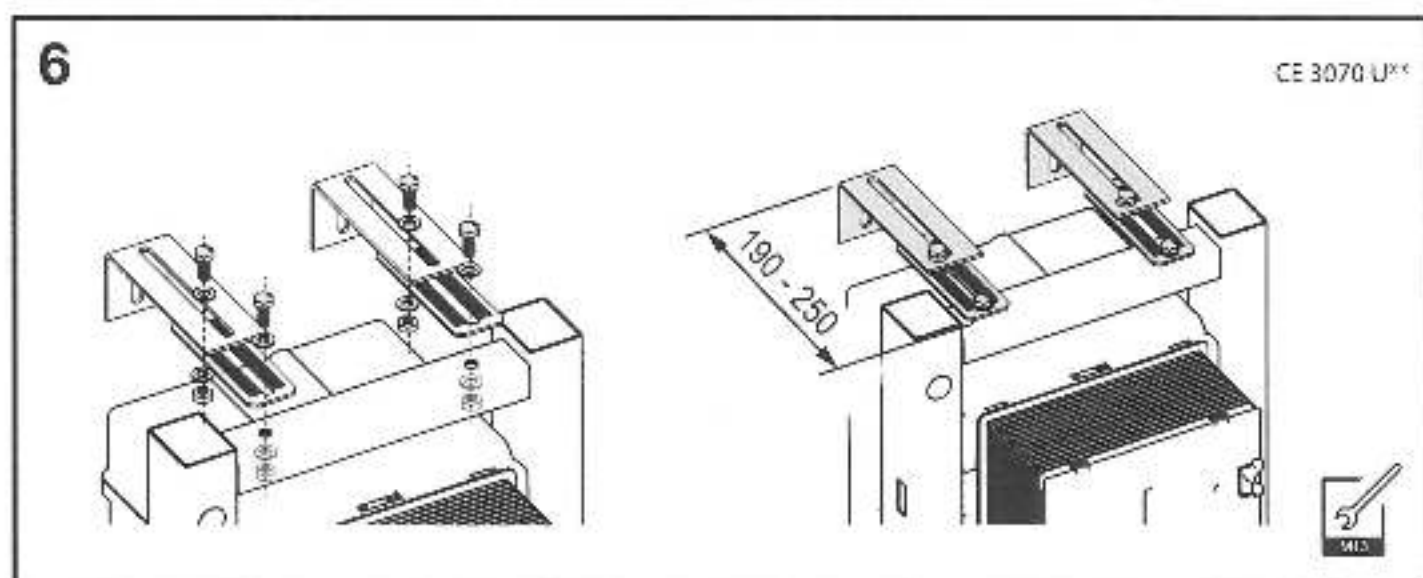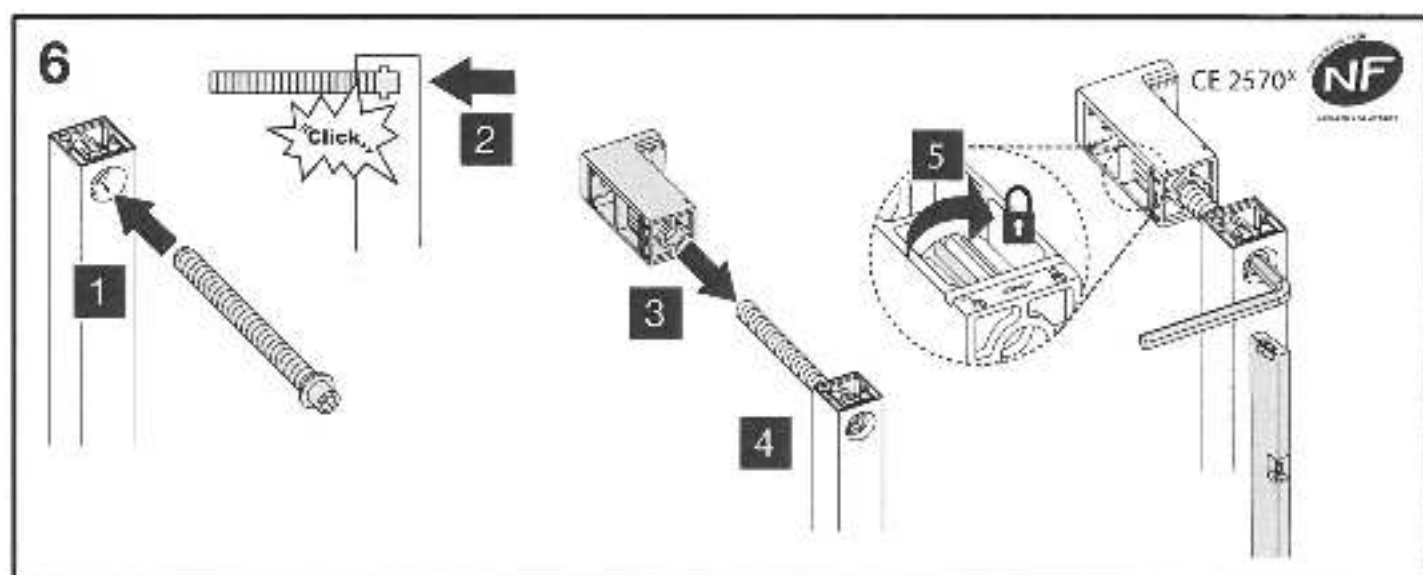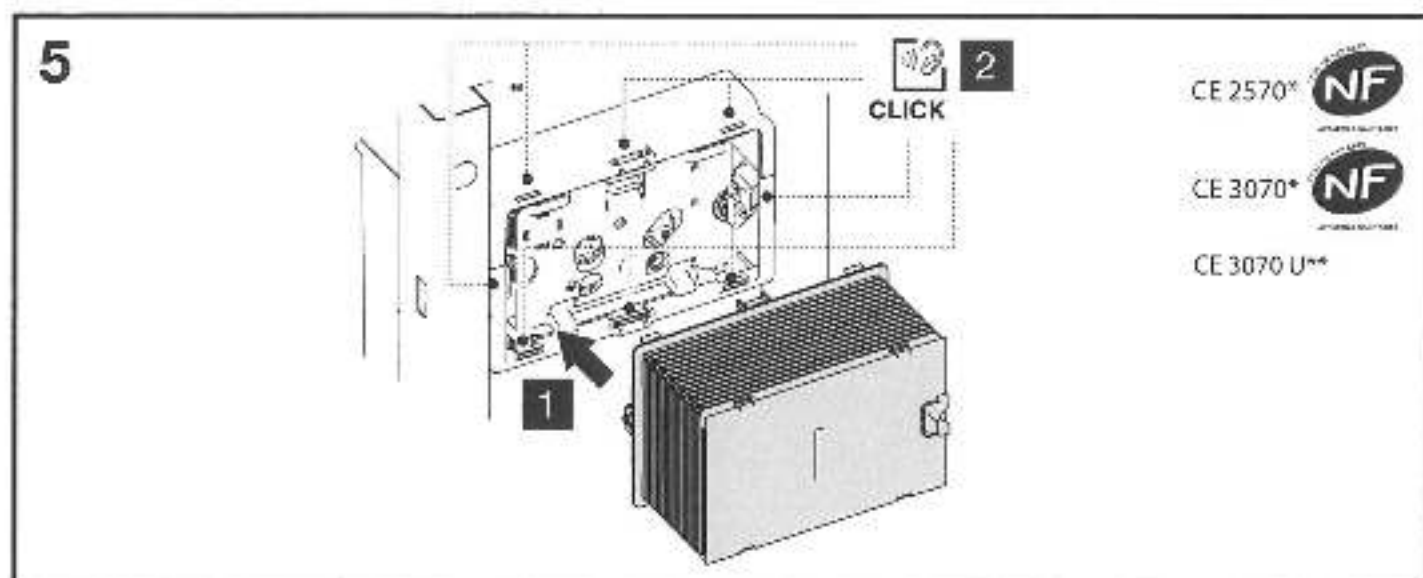

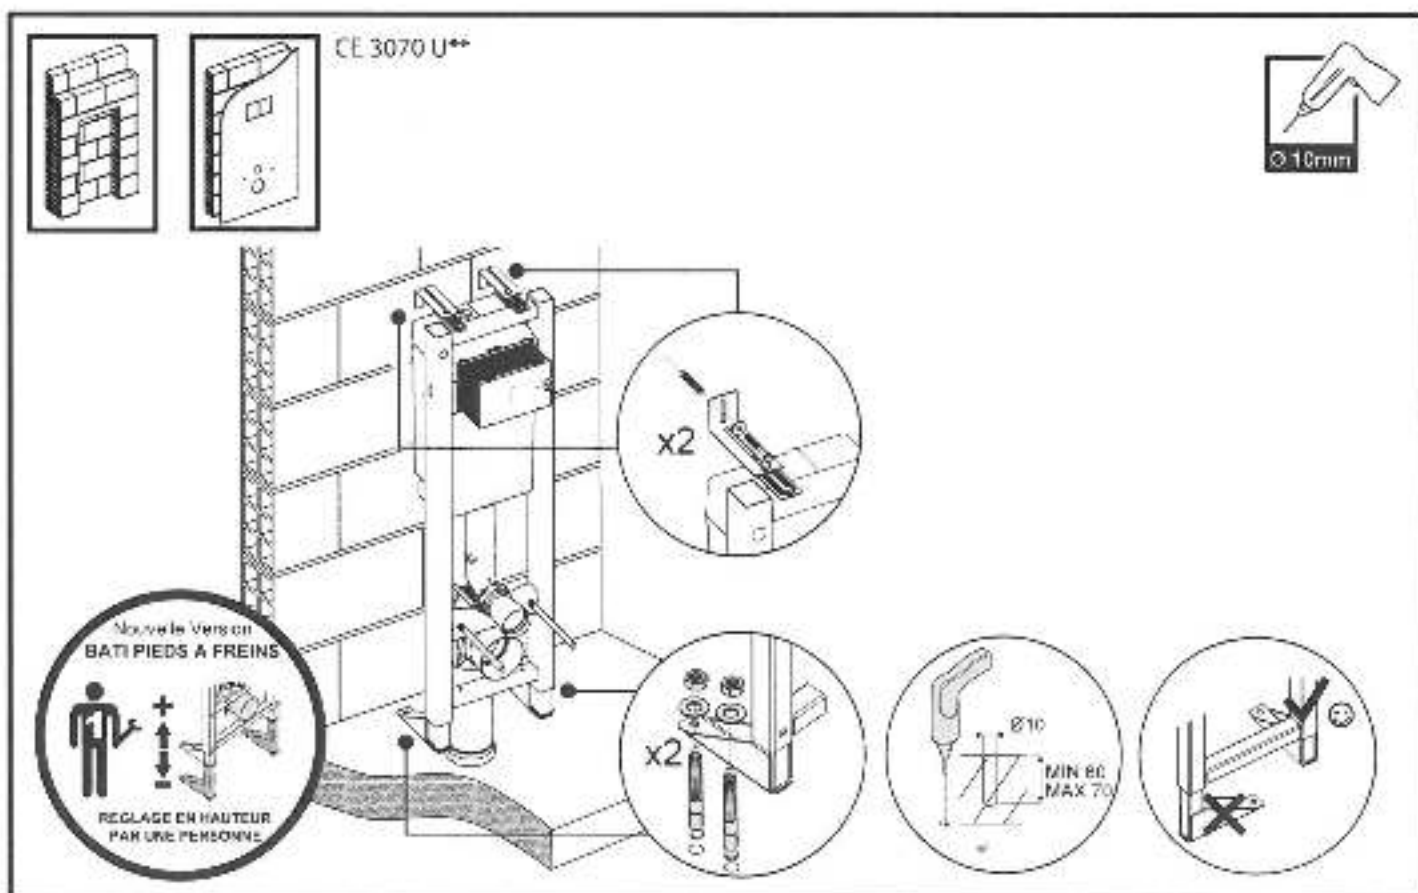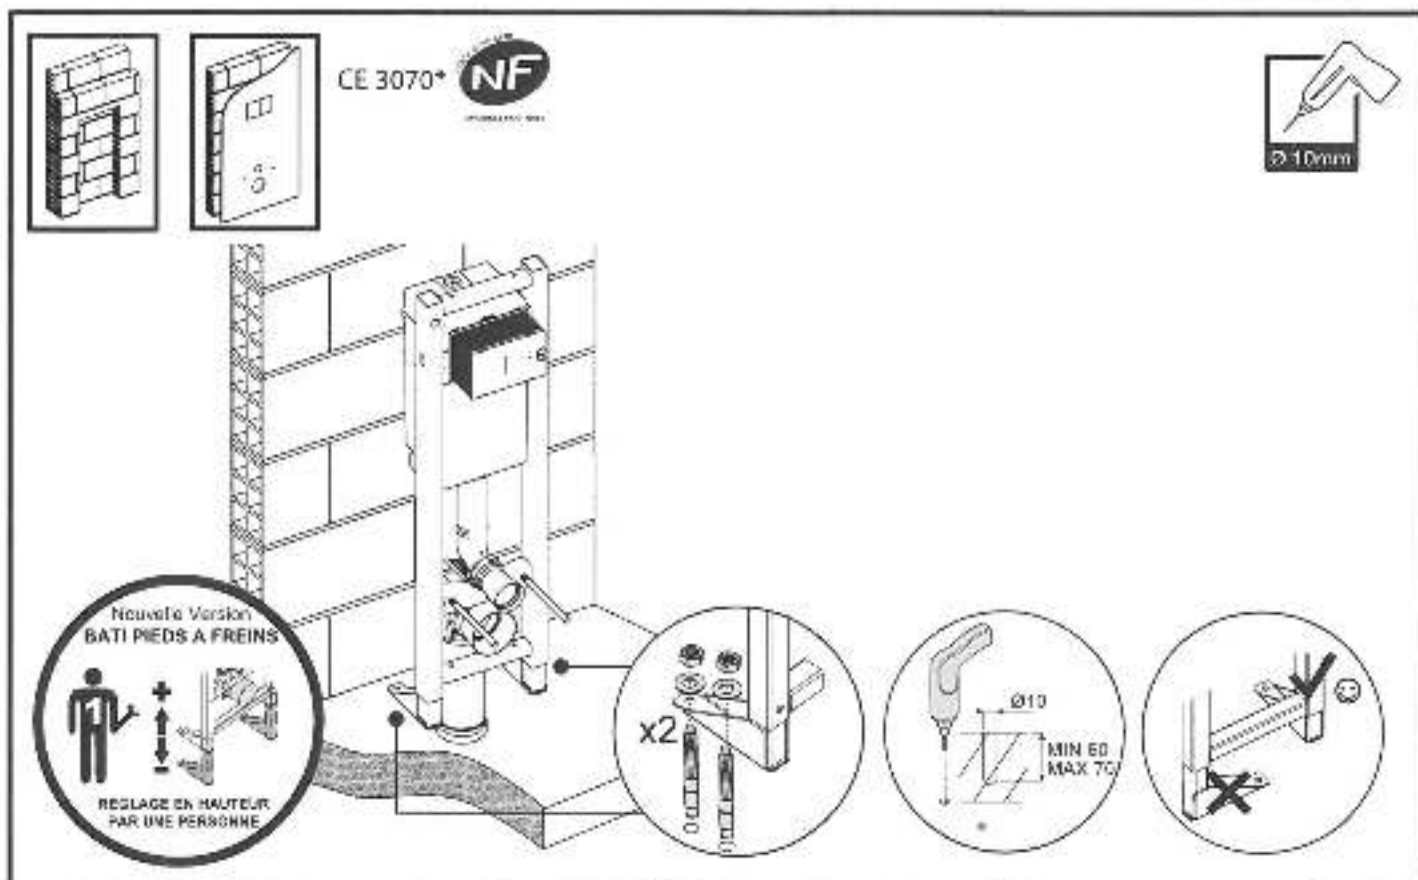

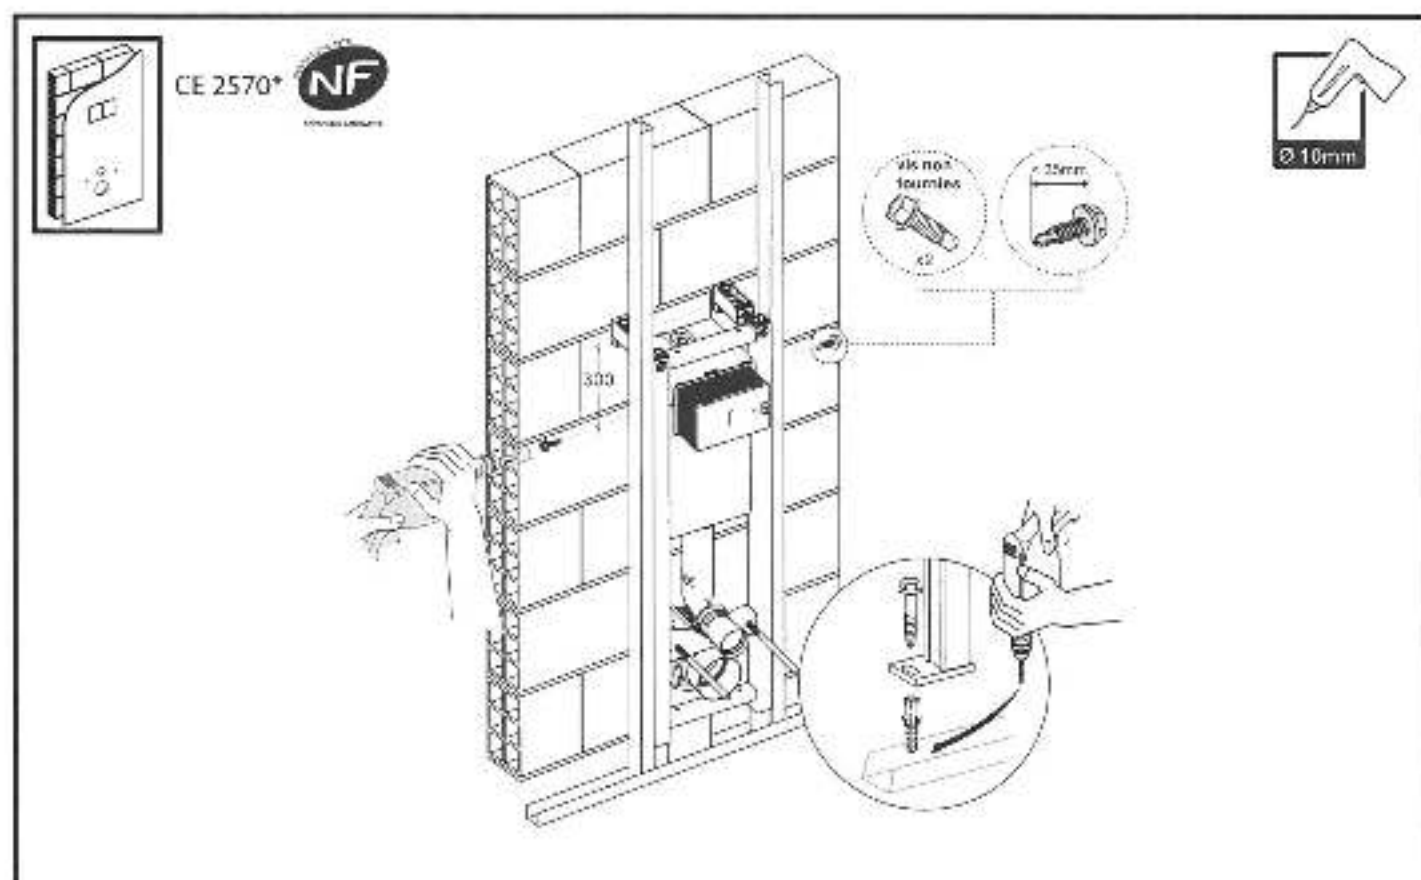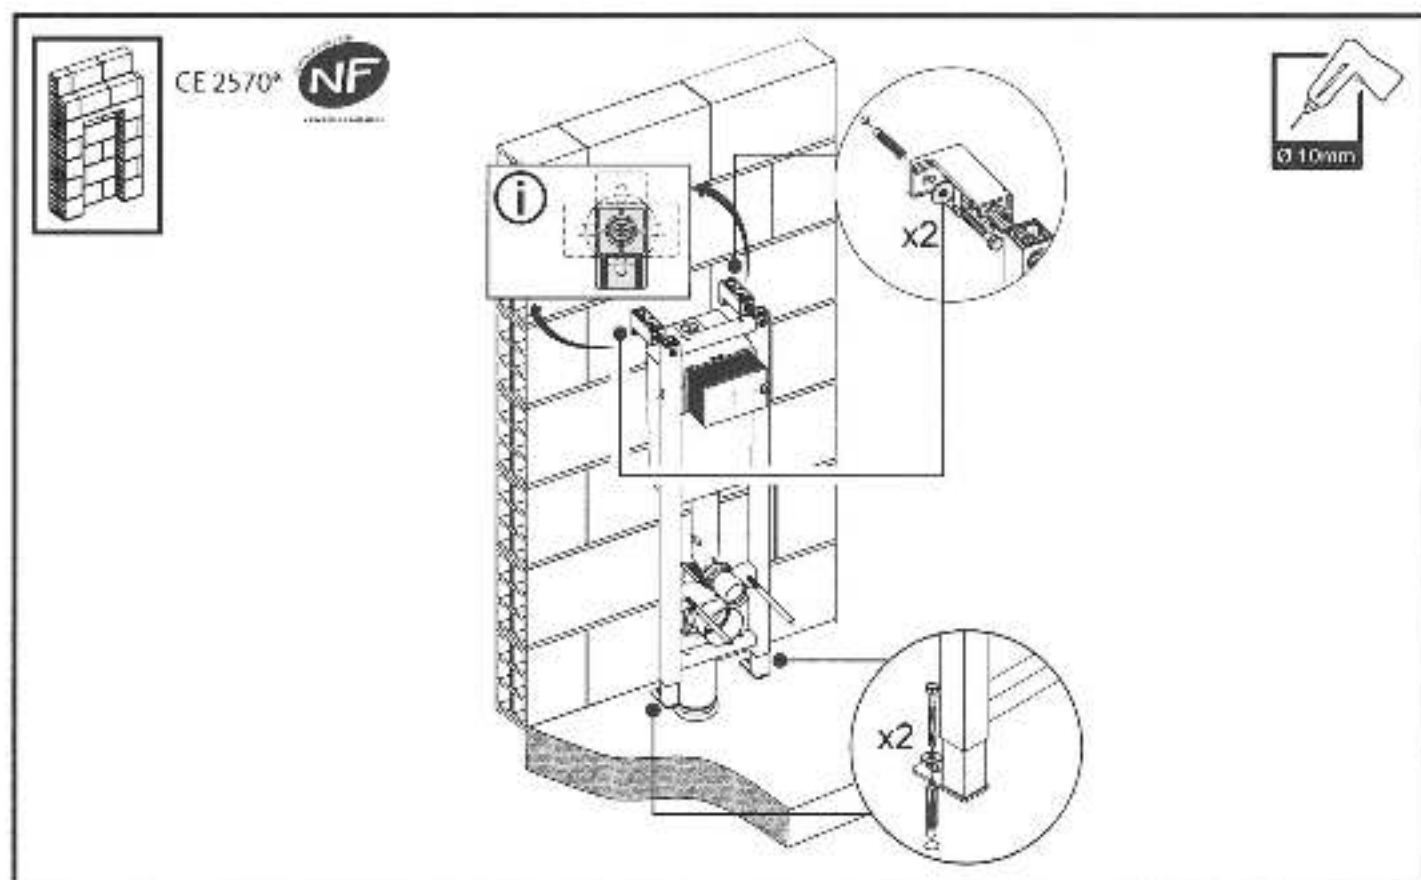


ATTENTION ! MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS SOIT PAR LA TRAPPE DE VISITE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS.

habillage de minimum 26 mm et maximum 160 mm d'épaisseur

Installer l'habillage après avoir effectué le raccordement de l'alimentation d'eau du réservoir - voir page 2





Voir gabarit de pose sur le carton

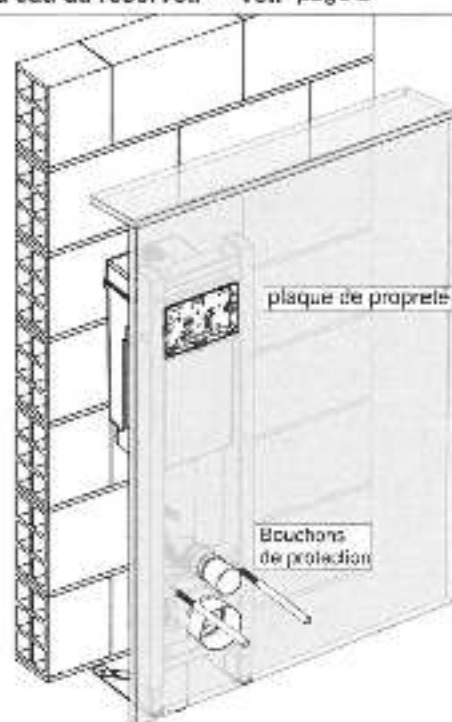

installation avec tablette amovible

Maintenance

Installation avec habillage sur toute la hauteur

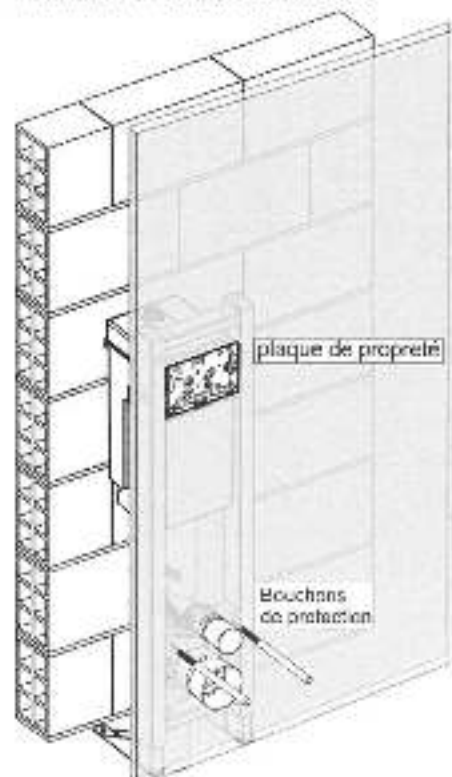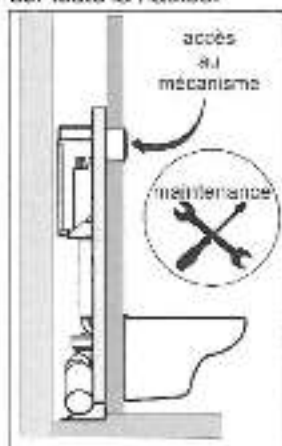


installation avec habillage sur toute la hauteur


ATTENTION ! POUR LA MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS UN ACCÈS EN GAINTE TECHNIQUE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS DOIT ÊTRE PRÉVU

habillage de minimum 26 mm
et maximum 160 mm d'épaisseur


Installer l'habillage après avoir effectué le raccordement
de l'alimentation d'eau du réservoir - voir page 2

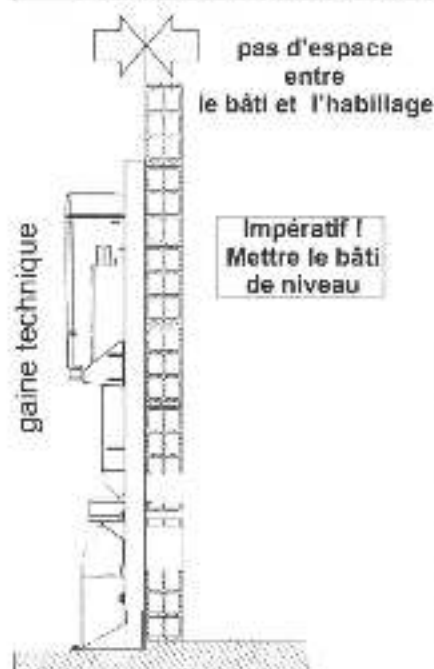


Voir gabarit de pose sur le carton

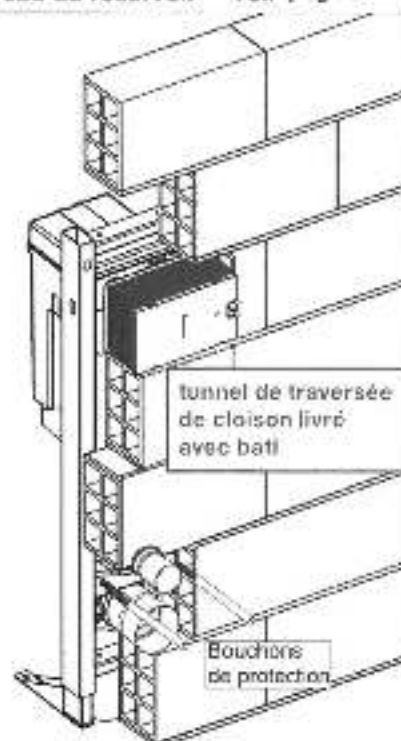

Maintenance

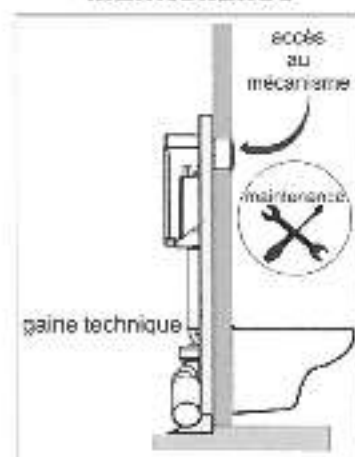

Recoupe et réglage de la profondeur de la pipe d'évacuation (+/- 60mm)

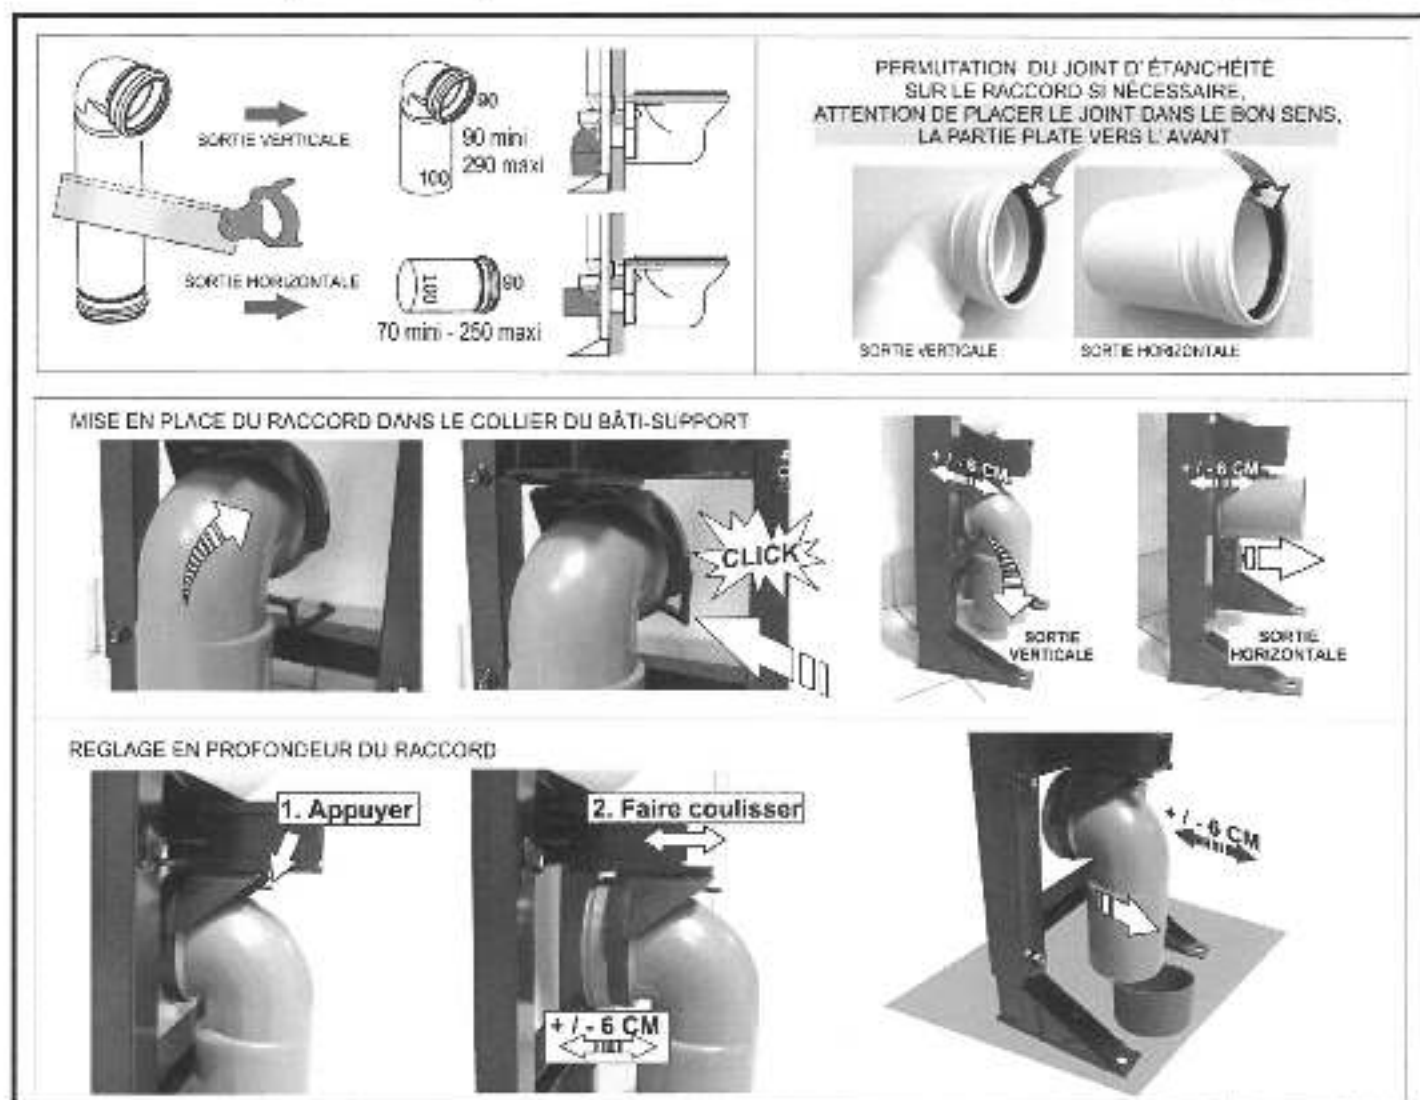

Recoupe des tubes d'évacuation et montage de la cuvette

