

VANNE A SPHERE COMPTEUR EQUERRE - A.C.S. N° 07 ACC LY 644 Ref. 644/645/660

Ref. : FT 644

Rev. : 5

Date : 08/08



Robinetterie et raccords

90 rue du ruisseau 38297 ST QUENTIN FALLAVIER
Tel : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08
E.mail : sferaco@sferaco.fr

CARACTERISTIQUES :

- . Equerre à écrou tournant
- . Avant ou après compteur
- . Etanchéité de l'axe par presse étoupe
- . Trou de plombage sur écrou

UTILISATION :

- . Réseaux de distribution d'eau
- . Température maxi admissible Ts : 120°C
- . Pression maxi admissible Ps : 20 bars

GAMME :


- . Mâle/EP manette laiton **Ref. 644** 1/2" au 1"
- . Mâle/EP manette alu **Ref. 645** 1/2" au 3/4"
- . Femelle/EP manette laiton **Ref. 660** 1/2" au 3/4"

CONSTRUCTION :

DESIGNATION	MATERIAUX
Corps	Laiton EN 12165 brossé
Sphère	Laiton EN 12165 chromé
Axe	Laiton EN 12164
Sièges	PTFE
Presse étoupe	PTFE
Manette	Laiton ou alu


DIMENSIONS :

Ref.	DN	3/4"	3/4"	3/4"
644	DN1	1/2"	3/4"	1"
	L	64,5	64,5	64,5
	H	70	70	90
	H1	38	38	38
	F	11	15	17
	CH1	32	32	32
	CH2	22	27	32
	L1	70	70	70
	Ø	15	15	15
	Poids	0,36	0,37	0,38

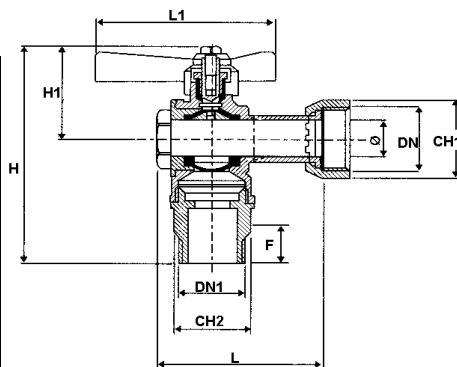

Ref. 644

Ref.	DN	3/4"	3/4"
660	DN1	1/2"	3/4"
	L	64,5	64,5
	H	80	78,5
	H1	38	38
	F	13,5	10,5
	CH1	32	32
	CH2	24	30
	L1	70	70
	Ø	15	15
	Poids	0,35	0,37

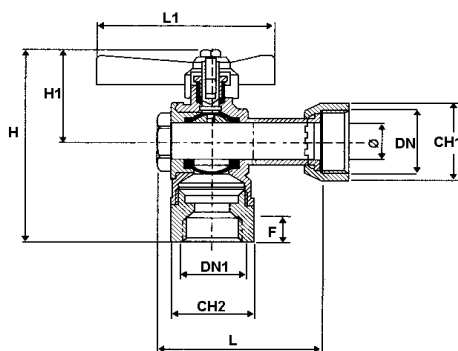

Ref. 660

Ref.	DN	3/4"	3/4"
645	DN1	1/2"	3/4"
	L	55,5	55,5
	H	70	70
	H1	38,5	38,5
	F	13	15
	CH1	32	32
	CH2	21	21
	L1	50	50
	Ø	15	15
	Poids	0,36	0,36




Ref. 645

NORMALISATIONS :

- . Attestation conformité sanitaire

N° (A.C.S.) N° 07 ACC LY 644

- . DIRECTIVE 97/23/CE : Produits exclus de la directive (Article 1,§3.2)

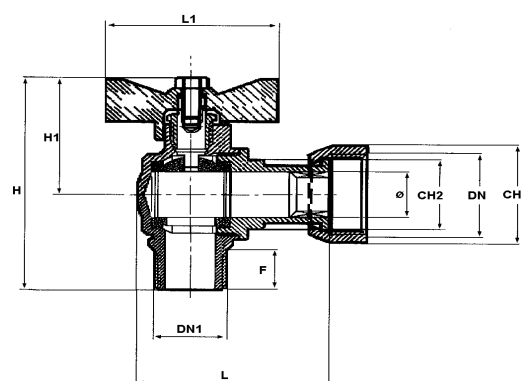

Ref. 645

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie.

Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Vérifier la compatibilité des matériaux dans le cas de traitements chimiques ou thermiques liés à la légionellose.